

卫生检测


工程名称	[REDACTED]				
检测日期	[REDACTED]				

检测地点	[REDACTED]	楼层	[REDACTED]	检测项目	[REDACTED]	检测结果	[REDACTED]
委托单位	卫生检测检测中心	检测依据	GB 50325-2010	检测日期	[REDACTED]	检测人员	[REDACTED]

检测结论: 经检测, 室内空气中甲醛、苯、甲苯+二甲苯、TVOC 浓度均符合 GB 50325-2010 标准要求。

项目	甲醛	TVOC	苯	甲苯+二甲苯	检测结果
	0.08 mg/m ³	0.11 mg/m ³	0.02 mg/m ³	0.03 mg/m ³	
标准限值	≤0.10 mg/m ³	≤0.20 mg/m ³	≤0.03 mg/m ³	≤0.05 mg/m ³	符合标准

检测单位: [REDACTED] 检测日期: [REDACTED]

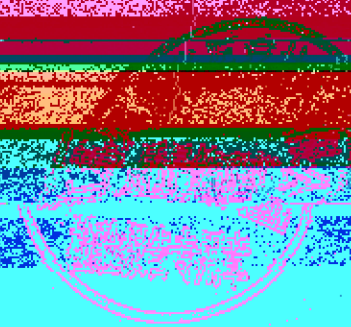

检测地址: [REDACTED] 检测人员: [REDACTED]